

Questi accumulatori permettono di migliorare il funzionamento dell'impianto limitando il numero delle accensioni orarie del generatore (sia esso refrigeratore, pompa di calore o generatore convenzionale) e, aumentando l'inerzia termica del circuito, permettendo di ottenere temperature di funzionamento più stabili.


5 anni - Vedi condizioni generali di vendita.

ACCIAIO GREZZO



ESEMPIO DI SCHEMA DI IMPIANTO CON VOLANO BS REFRIGERATA/RISCALDATA

01	Generatore termico
02	Circolatore
03	Volano termico BS REFRIGERATA/RISCALDATA
04	Vaso di espansione
05	Valvola 3 vie


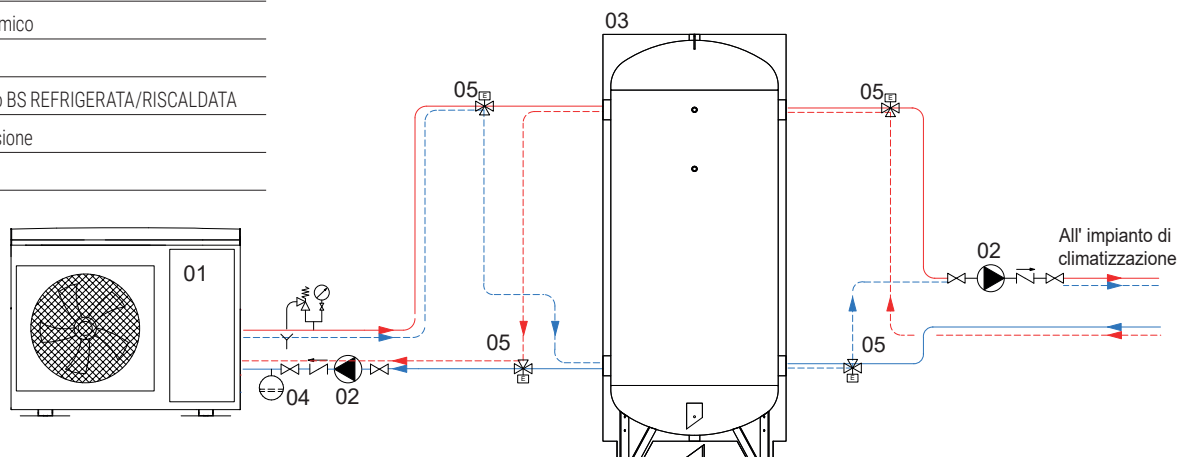


Prodotti progettati e realizzati per l'utilizzo entro i limiti di temperatura e di pressione dell'Art. 4.3 della Direttiva 2014/68/EU (PED)

VOLANO BS REFRIGERATA/RISCALDATA

VOLANO TERMICO COIBENTATO RIGIDO IN ACCIAIO GREZZO PER ACQUA REFRIGERATA E PER IMPIANTI CALDO-FREDDO

PRESSIONE	TEMPERATURA
Pmax 7 bar	Tmin/Tmax -10 / +90 °C

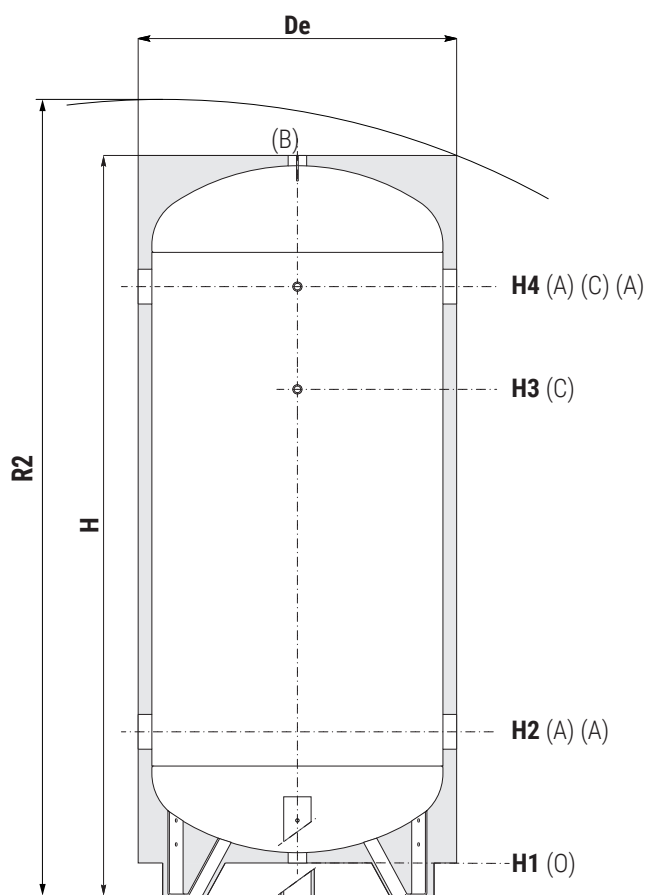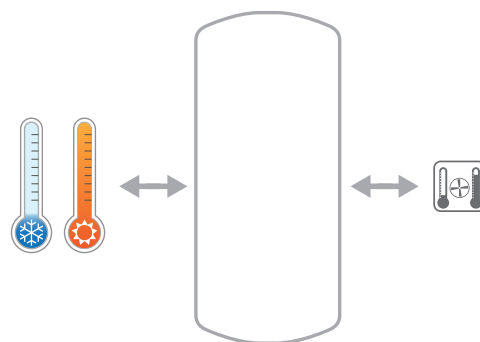

A	Connesione all'impianto
B	Valvola di sicurezza
C	Connesione per strumentazione G 1/2" F
O	Scarico

VOLANO BS REFRIGERATA/RISCALDATA GBL

Modello	Peso [Kg]	Volume [lt]	De	H	R2	H1 [mm]	H2	H3	H4	B-O	A	C
										Connessioni F		
100	32	101	450	1006	1115	73	287	592	792	1"1/4	1"1/2	1/2"
200	53	190	510	1407	1505	68	297	927	1177	1"1/4	1"1/2	1/2"
300	67	292	620	1518	1640	129	404	994	1244	1"1/4	2"	1/2"
500	101	501	750	1790	1945	80	400	1200	1450	1"1/4	3"	1/2"
800	147	788	850	2100	2270	80	430	1437	1730	1"1/4	3"	1/2"
1000	170	1034	950	2166	2370	80	463	1463	1763	1"1/2	3"	1/2"
1500	183	1432	1100	2366	2615	100	471	1681	1981	2"	3"	1/2"
2000	219	1970	1300	2436	2770	100	506	1716	2016	2"	3"	1/2"
800 (B)	147	788	900	2100	2290	80	430	1437	1730	1"1/4	3"	1/2"
1000 (B)	170	1034	1000	2166	2390	80	463	1463	1763	1"1/2	3"	1/2"